

Logische module PHARAO-II 10 met programma PS203

Sturing van een brander, een cv-pomp, een zwembadpomp en een boilerlaadpomp



De functie PS 203 is geschikt voor het sturen van een brander, een zwembadpomp en een boilerlaadpomp.

Deze functie is eveneens geschikt voor het sturen van twee cv-pompen en een zwembadpomp.

Beschrijving van ingangen (logisch 230 V AC)

01	boilerthermostaat of zone 1
02	cv-thermostaat of zone 2
03	zwembadthermostaat
04	maximaalthermostaat ketel voor de verwarmingsfunctie (zone 2) of weersafhankelijke regeling SAM 91
05	opheffing van boiler-voorrang t.o.v. de verwarming
06	opheffing van boiler- en cv-voorrang t.o.v. het zwembad

Beschrijving van uitgangen

(relaiscontacten 8 A/230 V AC)

01	brander
02	cv-pomp
03	boilerlaadpomp
04	zwembadpomp

Standaard vertragingstijden

Programma met andere vertragingstijden mogelijk op aanvraag.

- ▶ Nadraaitijd van de drie circulatiepompen : 10 minuten
- ▶ Schakeltijden van boilerlading (zone 1) : maandag tot zondag ON om 6.00 h en OFF om 22.00 h
- ▶ Schakeltijden van zwembad (zone 3) : maandag tot zondag ON om 6.00 h en OFF om 22.00 h.


Weergave op display

- ▶ Status van in- en uitgangen.

Bestelreferentie

- ▶ PHARAO-II 10 met programma PS203 (andere vertragingstijden mogelijk).

Aansluitvoorbeeld

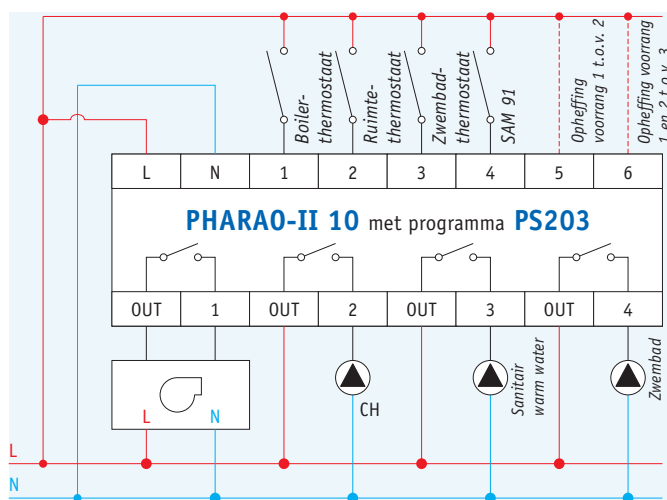

Opmerkingen

- ▶ Indien er geen weersafhankelijke regeling of maximaal cv-thermostaat aanwezig is, ingang 4 aansluiten op de fase L.
- ▶ Indien geen enkele kring voorrang heeft, ingangen 5 en 6 aansluiten op de fase L.