


Kit PME 1 Ensemble bouteille casse-pression avec bloc mélangeur PME

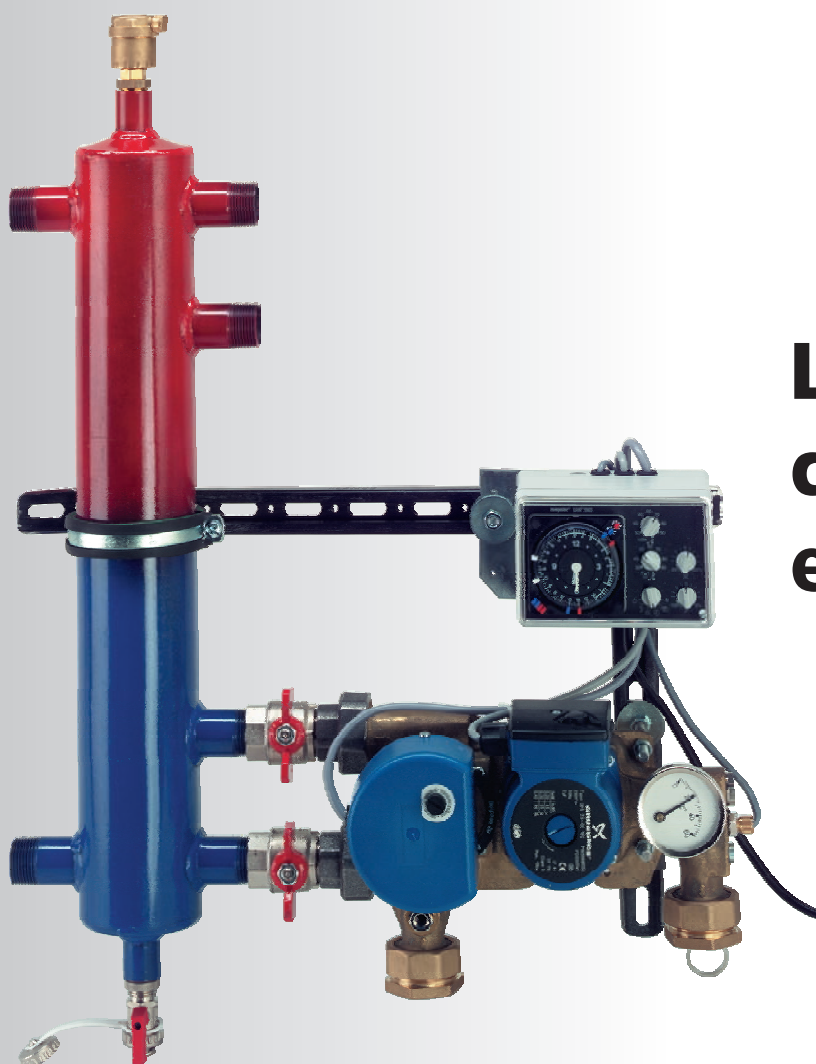

**L'hydraulique
compacte
et pratique**

La solution aux problèmes d'hydraulique et de régulation pour les installations 1 ou 2 zones (dont une avec vanne mélangeuse).

Compact et pratique

- ▶ Le temps de montage est minimum : les raccordements sont prévus, tant vers la chaudière que vers le circuit radiateurs ou le chauffage sol.
- ▶ Le placement de la régulation devient un jeu d'enfant : le socle du régulateur étant précâblé, il suffit d'enficher le régulateur sur son socle et de raccorder la/les sondes.
- ▶ Les accessoires (vannes d'isolement, désaéreur, robinet de vidange, etc.) fournis avec le kit se montent en un minimum de temps.


tempolec

Kit bouteille casse-pression et bloc mélangeur pour installation de chauffage avec chaudière murale, chauffage sol et éventuellement chauffage radiateurs

La chaudière peut être
 – de type murale ou sol
 – gaz ou fuel
 – avec ou sans production d'eau chaude sanitaire.


Un circulateur primaire, incorporé ou non dans la chaudière, **doit** garantir un débit constant en amont de la bouteille casse-pression.

N.b. : les accessoires indispensables tels que vase d'expansion et autres n'ont pas été illustrés pour la clarté du dessin.

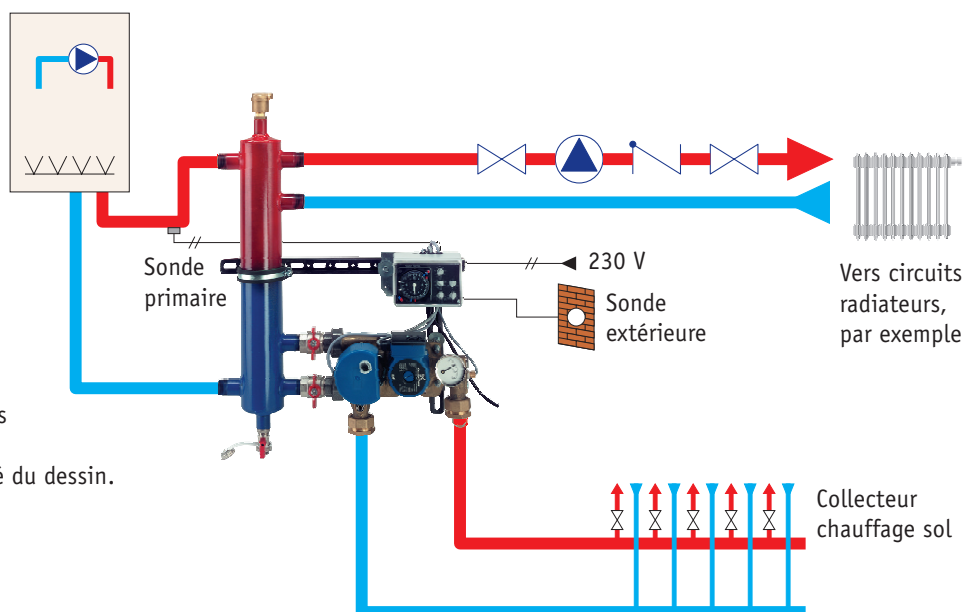

Composition

- ▶ 1 bouteille casse-pression pour installation jusqu'à 50 kW
- ▶ 1 bloc mélangeur PME avec circulateur, socle de régulateur climatique précâblé et thermomètre départ
- ▶ 2 vannes d'isolement
- ▶ 1 désaérateur automatique
- ▶ 1 robinet de vidange
- ▶ 1 profilé pour fixation murale
- ▶ 1 collier et vis

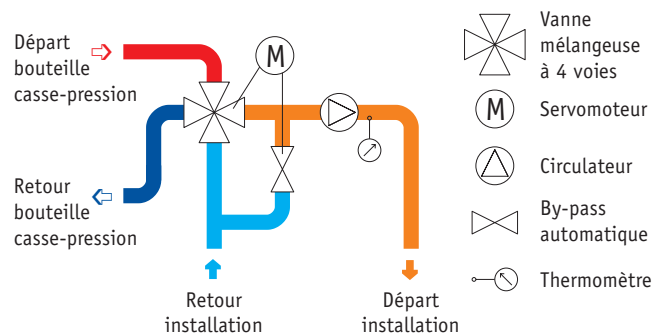

Horloges pour la programmation (à commander séparément)

SUL 184h-52

- ▶ horloge analogique 24 heures/7 jours
- ▶ 1 canal (pour SAM 2001)



SUL 184h-53

- ▶ horloge analogique 24 heures/7 jours
- ▶ 2 canaux (pour SAM 2002 ou SAM 2005)



TR 684-53


- ▶ horloge digitale 24 heures/7 jours
- ▶ 2 canaux (pour SAM 2001, 2002 ou 2005)



Régulateurs climatiques (à commander séparément)

SAM 2001 PME


- ▶ avec sonde extérieure
- ▶ pour la commande du bloc mélangeur seul (1 seule courbe de chauffe)



Sonde 3115

SAM 2002 PME

- ▶ avec sonde extérieure et sonde primaire pour la commande du bloc mélangeur et de la chaudière (2 courbes de chauffe)




Sonde 3115



Sonde 3104NDG

SAM 2005 PME

- ▶ avec sonde extérieure, sonde primaire, sonde eau chaude sanitaire
- ▶ pour la commande du bloc mélangeur, de la chaudière et d'un circulateur eau chaude sanitaire (2 courbes de chauffe)



Sonde 3115



Sonde 3104NDG



Sonde 3128